


Module 2 entrées



ATF048

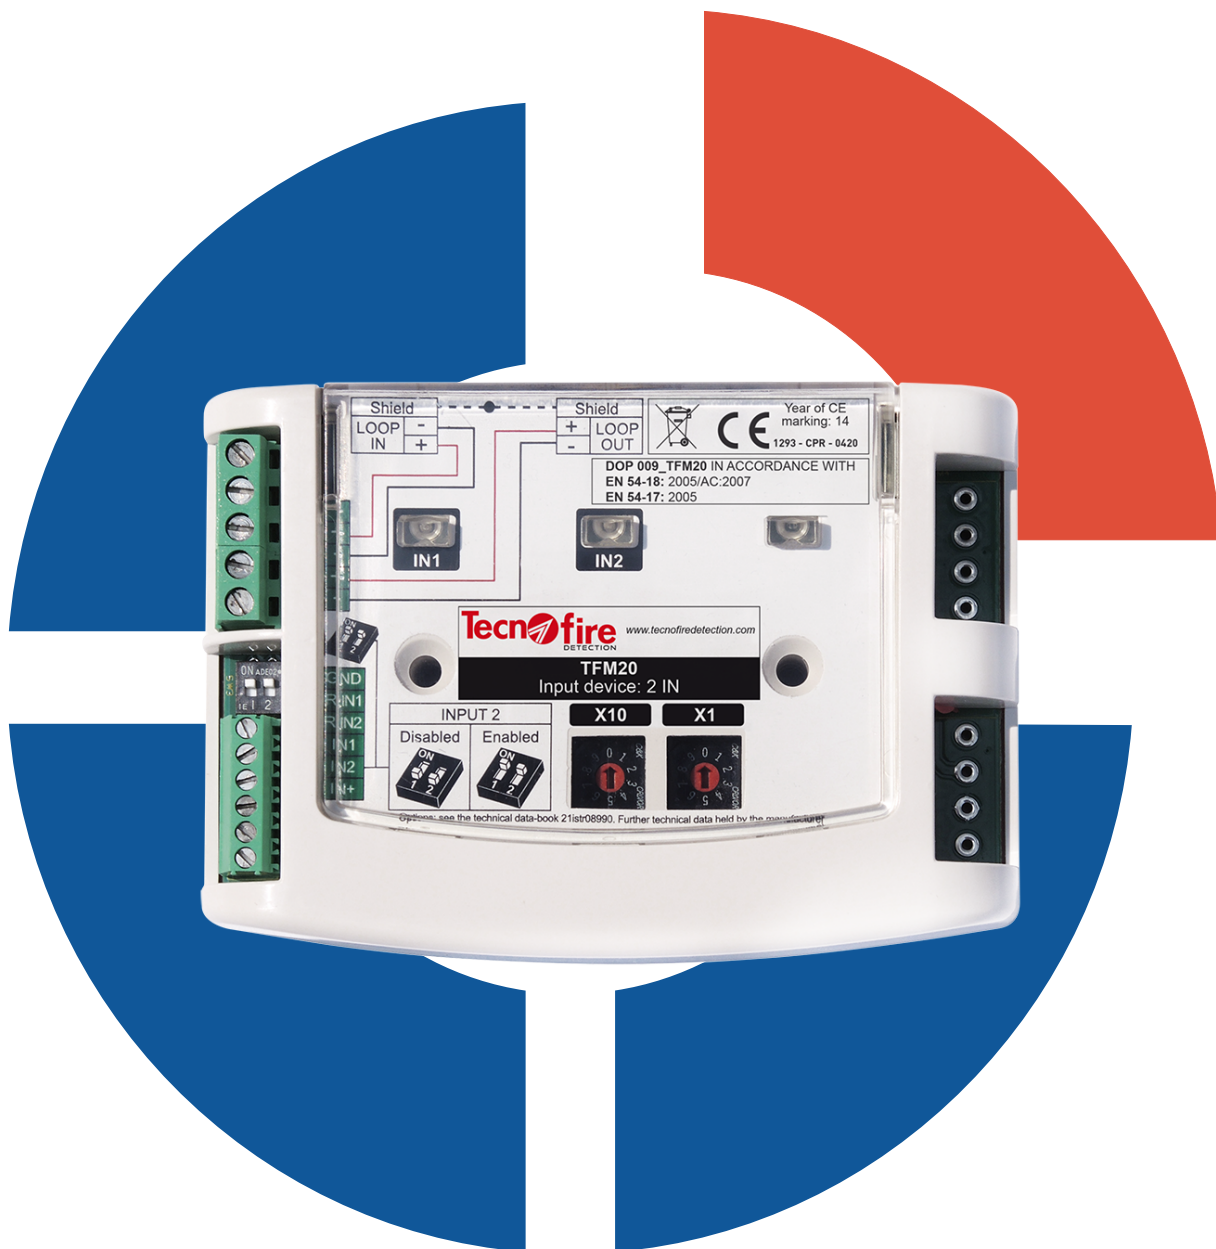

fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressable composé de 2 unités physiques/logiques supervisées: 2 entrées identifiées individuellement par le système et qui occupent jusqu'à 2 adresses Fonctions programmables: 4 modes de fonctionnement (génère alarme, génère acquit, génère remise à zéro, aucun), 2 types d'entrées (alarme ou panne) - 2 sorties de contrôle répéteur pour la signalisation d'état entrée - 2 LED état entrée - Technologie RSC® intégrée: programmation, gestion à distance de tous les paramètres de fonctionnement - Double isolateur de boucle - Connexion à la boucle - Protocole propriétaire grande vitesse **Fire-Speed** - Montage en surface ou sur rail DIN TFDIN - IP40 -

Boîtier en ABS V0

Dimensions (L x H x P) 112 x 78 x 25mm

Couleur blanc

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005

Numéro de certification 1293-CPR-0420

Généralités	Nom dispositif	TFM20
	Description	Module 2 entrées
	Protocole de communication	FIRE-SPEED
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Critères de fonctionnement	4
	Type entrées	Alarme ou panne
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	18V...30V CC
	Consommation en veille	500µA @ 24V DC en absence de dialogue
	Consommation en alarme	2,3mA @ 24V CC
	Sortie pour répéteur	9,4V CC 3mA (protégée)
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP40
	Boîtier	ABS V0
	Dimensions (L x H x P)	112 x 78 x 25mm
	Poids	165g
Conformité	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificat d'homologation	1293-CPR-0420
	Année de marquage CE	14
	Numéro de la déclaration de performance	009_TFM20
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de performance sont disponibles sur le site: www.tecnofireddetection.com