

STU104



STU104

3/03/04

INSTALLATIE HANDLEIDING



00-100193

MONTAGE EN BEDIENINGSAANWIJZING

Motorbesturing voor 4 motoren met afzonderlijk commando, groepscommando en centralecommando.

MONTAGE

Om een onberispelijke functie te garanderen, moet er met de montagevoorschriften van de wijze van bescherming IP55 rekening worden gehouden..

De bevestiging vindt door middel van vier bevestigingsschroeven plaats. Met behulp van de bijgevoegde tekening van het huis (pagina 4) kunnen de bevestigingspunten nauwkeurig vastgelegd worden.

Nadat het huis aangebracht is, moeten alle verbindingen volgens schakelschema vervaardigd worden. De kabels kunnen daarbij makkelijk door de aangebrachte kabelopeningen worden gebracht.

Let op!


- ❖ Op plaatselijke aardingsvoorschriften en op de voorschriften van de verzekeringsmaatschappijen en van UVV moet worden gelet.
- ❖ Voor de elektrische installatiewerkzaamheden evenals voor het leggen van de kabels, graag op de VDE 0100 letten.
- ❖ Voorts moet erop gelet worden, dat laagspanningsleidingen (12 – 24 V=-leidingen voor centrale en groepscommando's) niet in één kabelstreng met netleidingen (230 V~) mogen worden gelegd.

BEDIENING

Alle aangesloten aandrijvingen kunnen zowel via afzonderlijke toetsen alsook door middel van de groeps- en centrale toets worden bediend.

In plaats van de centrale toets kan ook een schakelklok gebruikt worden. Hierbij wordt de speciale uitvoering met een potentieel vrije uitgang en 120 seconden impuls gebruikt (b.v. Rolltec Plus 120 seconden potentieelvrij).

Schakelschema STU104

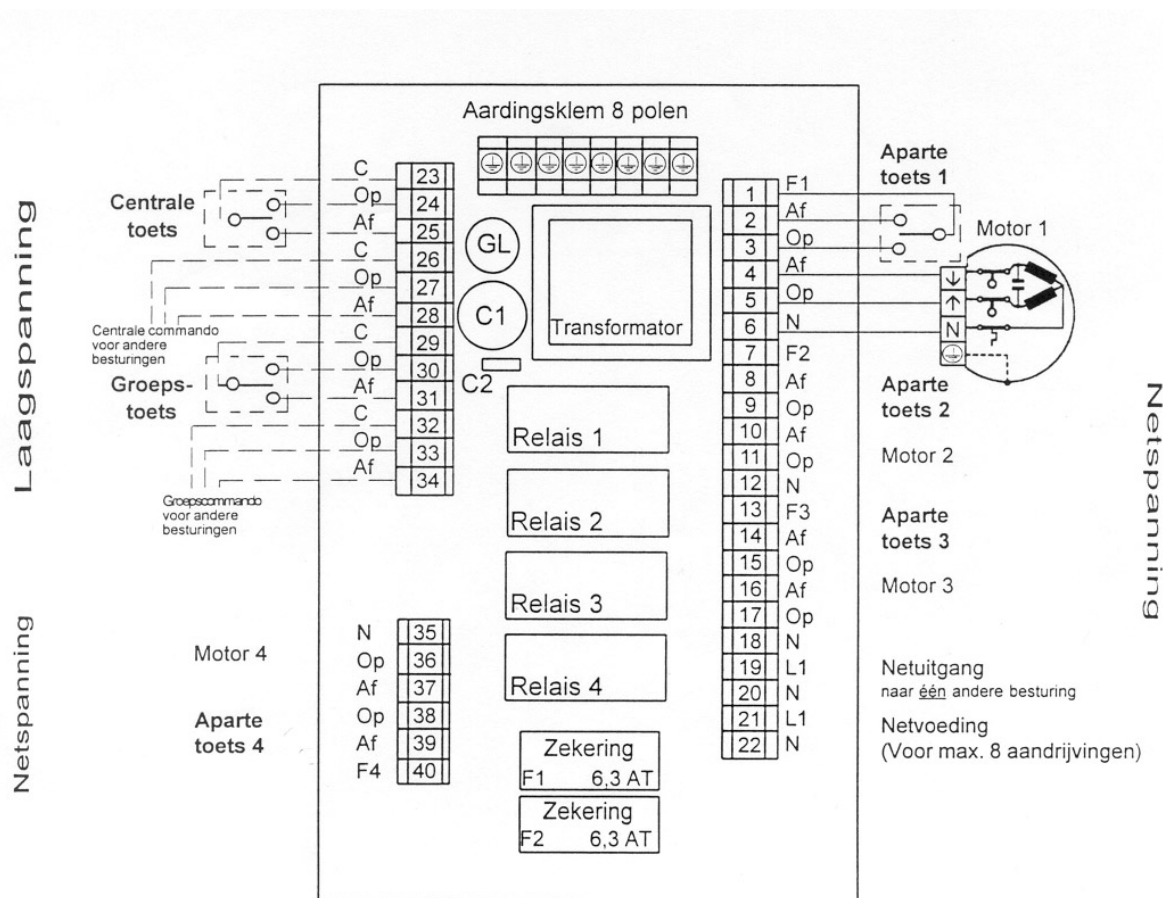

Attentie: Alle toetsen vergrendeld
Maximale motorcapaciteit: 4 x 600W

Leidingen 230V~ _____
Leidingen 12 – 24 V= _____


STU104



STU104

3/03/04

Maten van het huis van de STU104

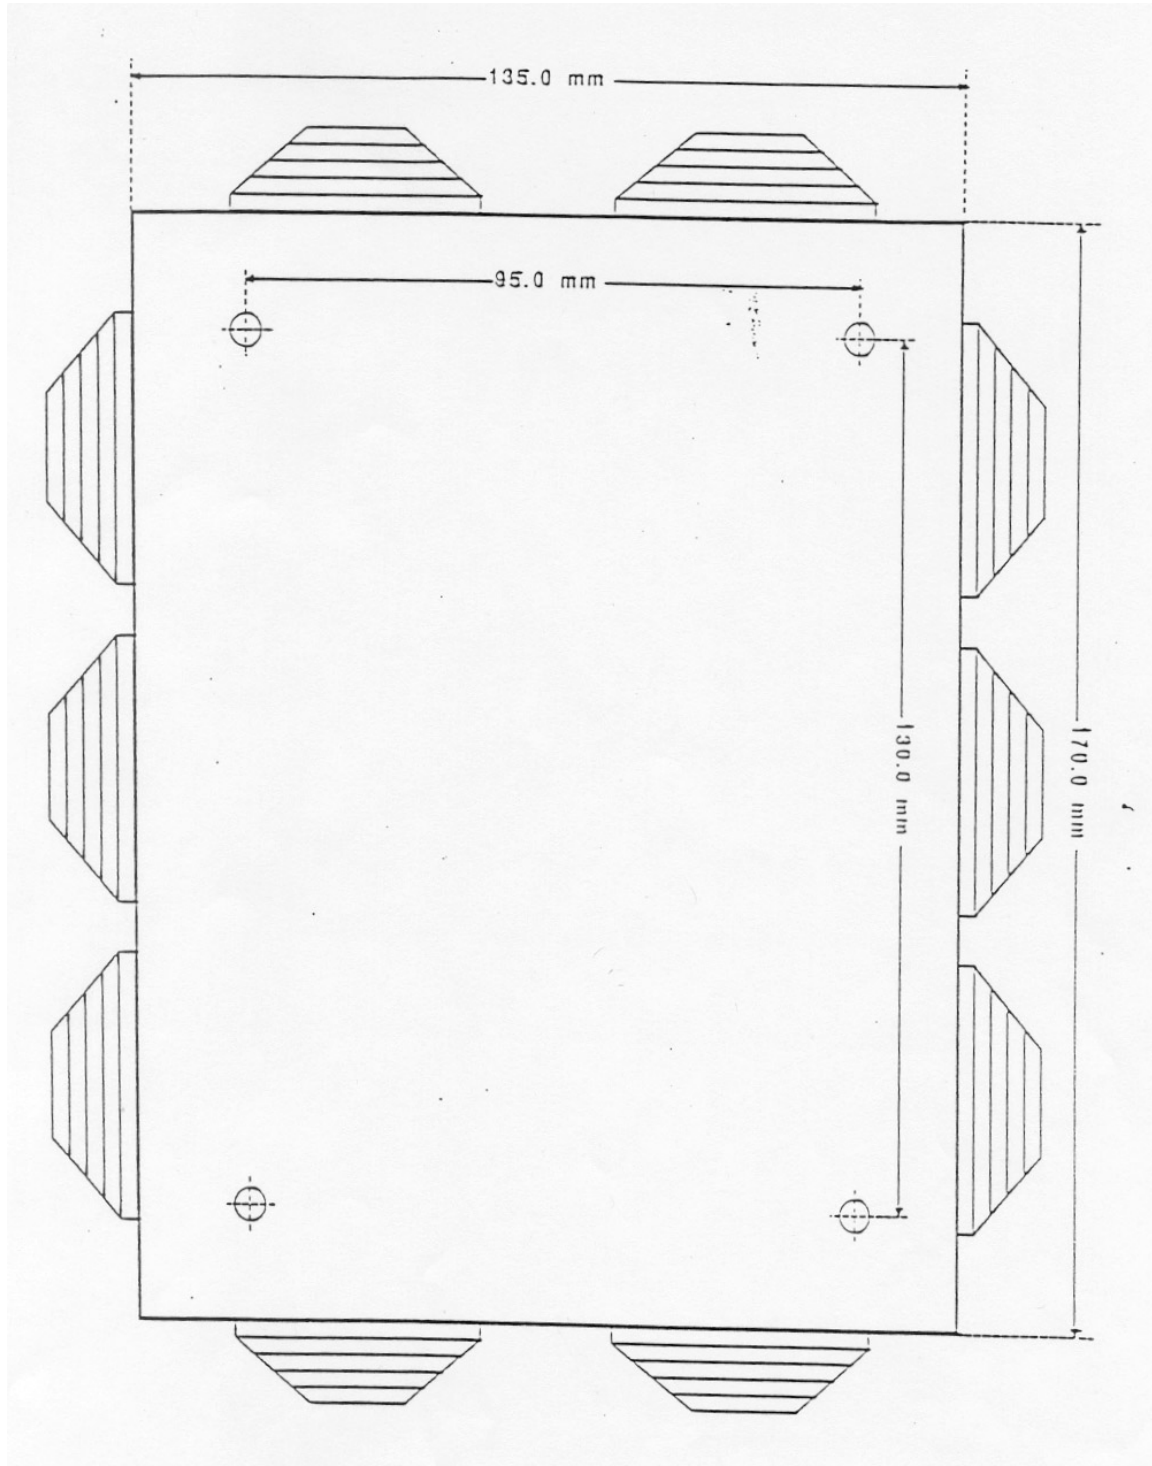

00-100193

STU104



STU104

3/03/04



00-100193

5/4

E3 - LAAN 93 – B 9800 DEINZE
Tel. +32-09-380.40.20 F. +32-09-380.40.25