SCHEMA TYPIQUE XPR*

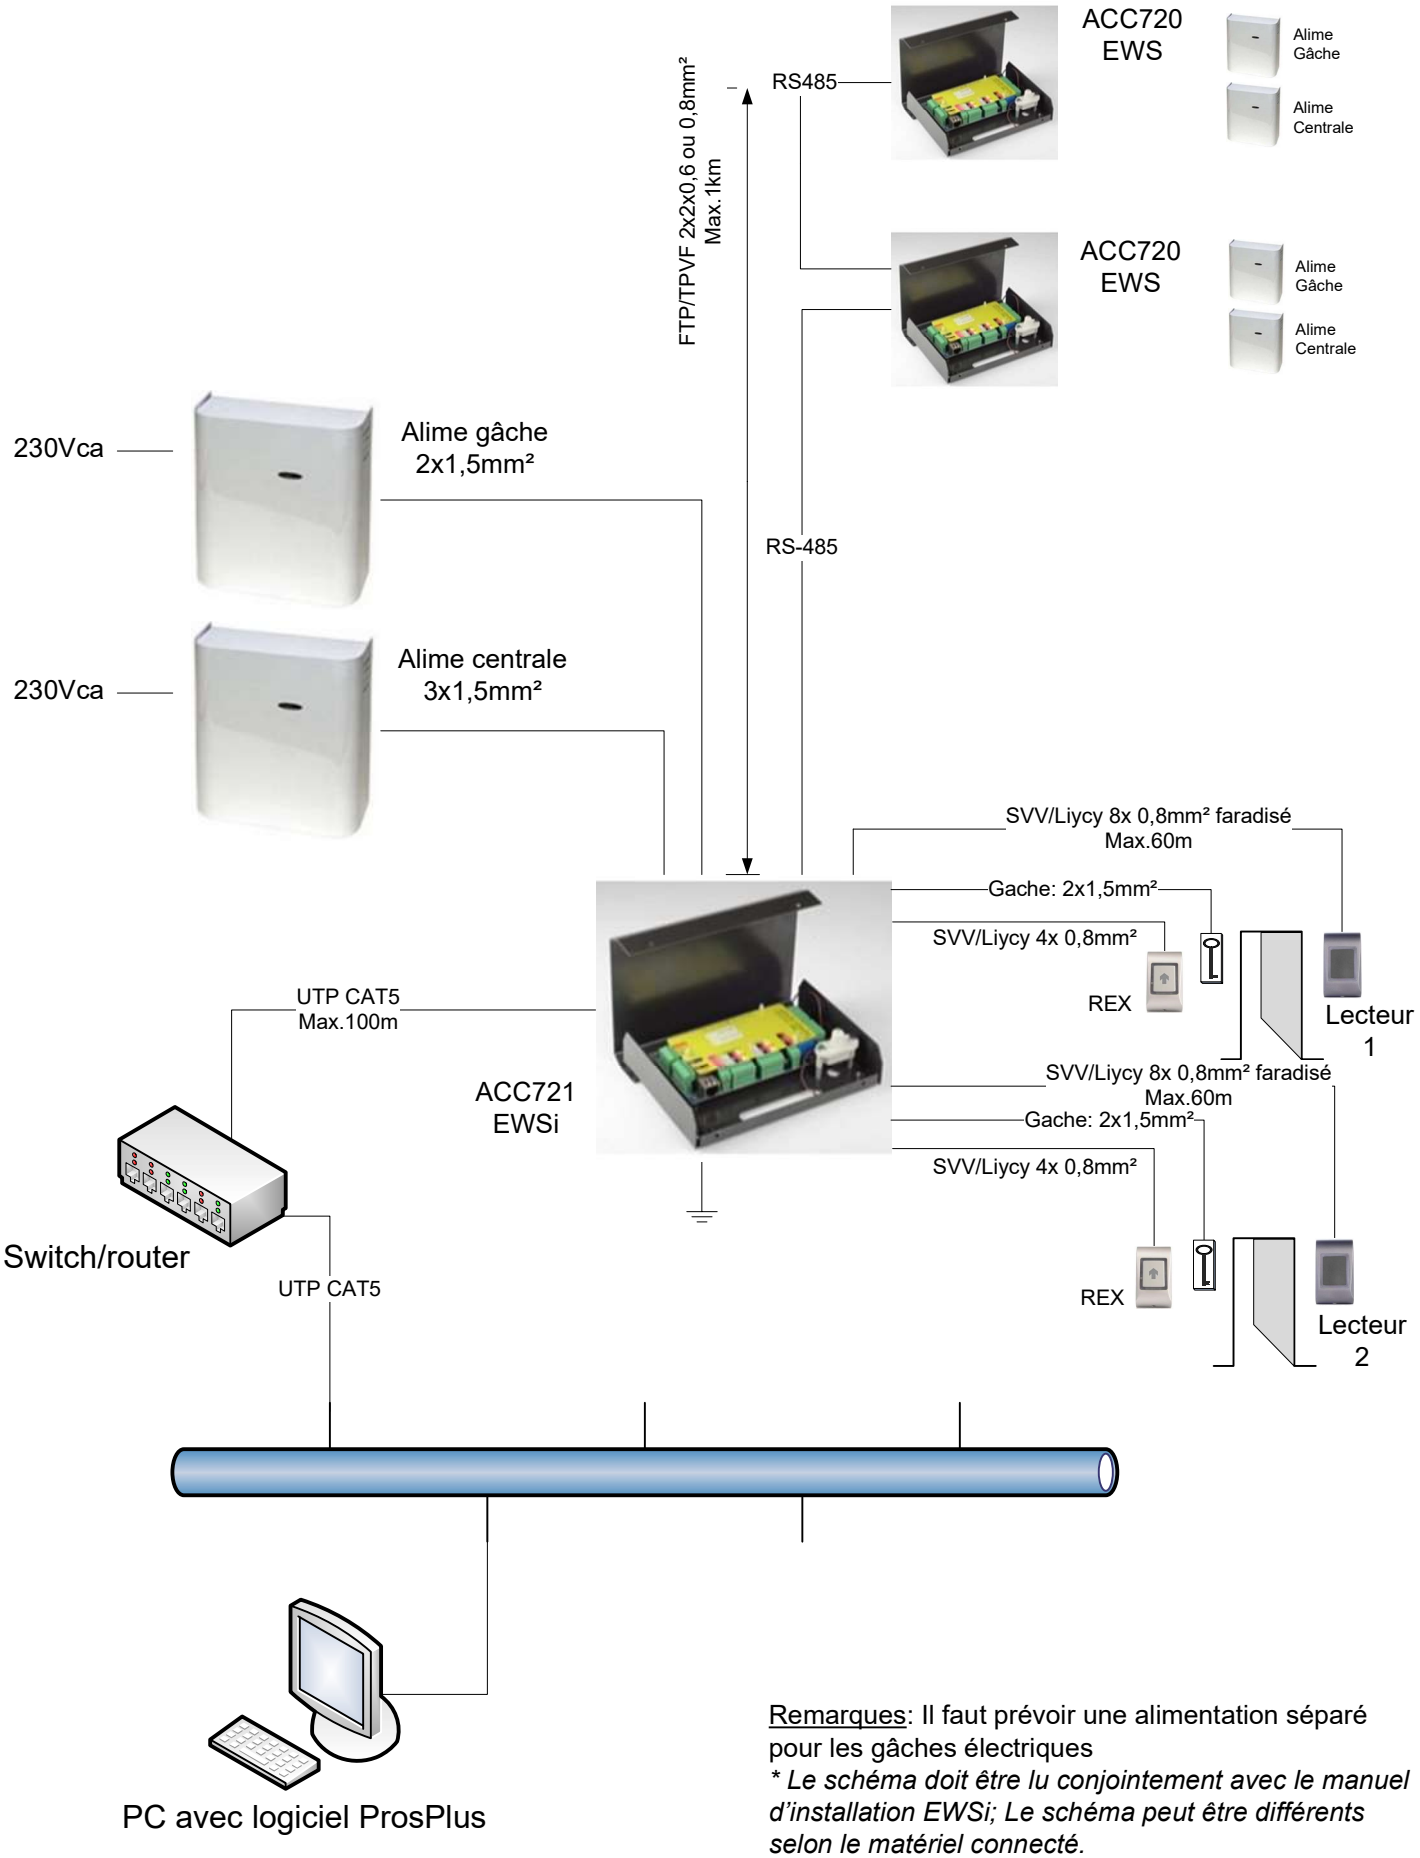

Remarques: Il faut prévoir une alimentation séparé pour les gâches électriques

** Le schéma doit être lu conjointement avec le manuel d'installation EWSi; Le schéma peut être différents selon le matériel connecté.*

Nestor Company NV

2016